

石油天然气



+ SBT 二通高压浮动/固定球阀

API-6D ANSI规范管道阀门



技术规格说明（碳钢）

类型:球阀SBT ANSI B16.5
阀体:锻造
材料:1、0570
通经: DN13 - DN589
O型环: NBR(丁晴橡胶) . FKM(氟橡胶)
EPDM (三元乙丙橡胶) . MVQ(硅橡胶)
压力: 20Bar-50Bar
100Bar-150Bar-250Bar-420Bar
消防安全 BS 6755
防静电设备

(根据密封材料的选择)

SBT ANSI600 2" DN50 FB A105 F316 RPTFE NBR RF

类型 SBT	阀门压力 (psi)	英寸	球体通经	FB 小法兰 RB 大法兰	阀体材料	阀杆 材料	球座 材料	接头阀 杆密封 材料	法兰式
两端分体 螺栓固定	ANSI2500 ANSI1500 ANSI900 ANSI600 ANSI300 ANSI150	from 1/2 up to 24	from DN 13 up to DN 589		A105 LF2	A105 LF2 F316 F51 F304	RPTFE PEEK NYLON DEVLON MET-TO-MET	NBR FKM EPDM MVQ	RF RTJ BW FF

技术规格说明（碳钢）

类型:球阀SBF ANSI B16.5
阀体:锻造
材料:F316/F51
通经: DN13 - DN589
O型环: NBR(丁晴橡胶) . FKM(氟橡胶)
EPDM (三元乙丙橡胶) . MVQ(硅橡胶)
压力: 20Bar-50Bar
100Bar-150Bar-250Bar-420Bar
消防安全 BS 6755
防静电设备

(根据密封材料的选择)

SBT ANSI600 2" DN50 FB F316 F51 RPTFE NBR RF


类型 SBT	阀门压力 (psi)	英寸	球体通经	FB 小法兰 RB 大法兰	阀体材料	阀杆 材料	球座 材料	接头阀 杆密封 材料	法兰式
两端分体 螺栓固定	ANSI2500 ANSI1500 ANSI900 ANSI600 ANSI300 ANSI150	from 1/2 up to 24	from DN 13 up to DN 589		F316 F51 F304	A105 F316 F51 F304	RPTFE PEEK NYLON DEVLON MET-TO-MET	NBR FKM EPDM MVQ	RF RTJ BW FF

石油天然气 + SBT150

API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

球阀专家

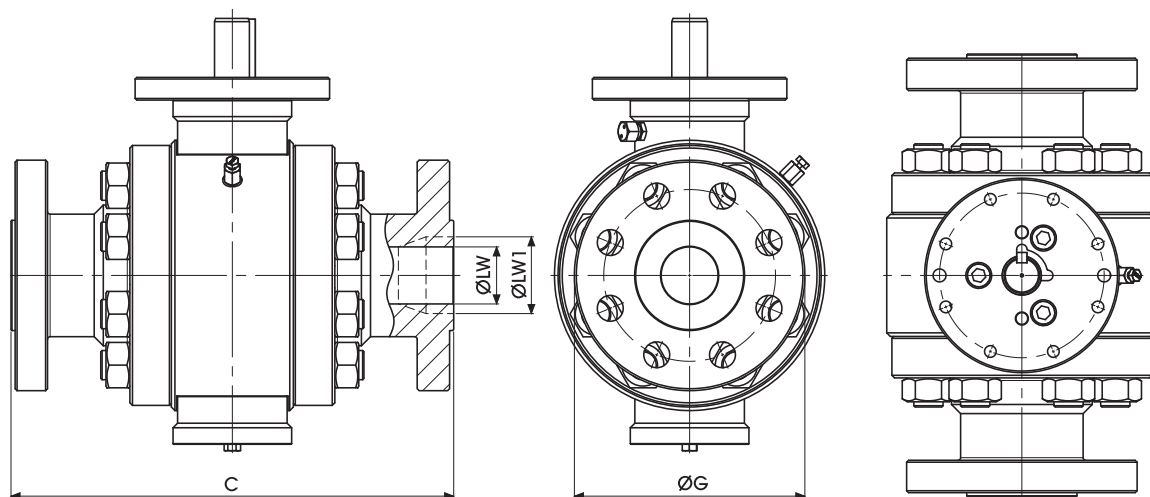

SBT 150 FB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A150	2	49	-	178	216	191	152,5
SBT A150	2 1/2	62	-	191	241	203	178
SBT A150	3	74	-	203	283	216	190,5
SBT A150	4	100	-	229	305	241	229

SBT 150 RB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A150	2x1 1/2	38	49	178	216	191	152,5
SBT A150	3x2 1/2	62	74	203	283	216	190,5
SBT A150	3x2	49	100	229	305	241	229
SBT A150	6x4	100	150	394	457	406	279,5

分体式球阀 ANSI150 PN20

组件	材料	温度范围
阀体和法兰	ASTM A105	-20°+60°
	ASTM A182 F316	-60°+230°
	ASTM A350 LF2	-40°+100°
阀杆	ASTM A479 Tp316	-60°+230°
球	ASTM A182 F316	-60°+230°
阀杆密封	PTFE	-196°+230°
	GRAPHITE	-
球座	RPTFE	-196°+230°
	PEEK	-50°+250°
	NYLON	-40°+90°
	DEVLON	-40°+150°
	METAL-TO-METAL	-60°+230°
O形环	NBR	-30°+100°
	FKM	-40°+200°
	EPDM	-50°+150°
	MVQ	-50°+150°
螺栓/螺母	ASTM A193 B7/Gr. 2H	
	ASTM A193 B8/Gr. 8	
	ASTM A320 L7/Gr. 7	

规定

API-6D ANSI订购规范管道阀门
API 598阀的检验规范测试
ANSI B. 16. 34钢阀门法兰和阀体对焊结束
ANSI B16. 5钢管法兰和dttings法兰
端面到端面维度的亚铁阀门尺寸
美国材料试验学会ASTM
BS 6755测试的阀门
NACE MR- 01 - 75压力cra 盛泰耐mettallic材料
石油行业设备
UNI EN ISO 9001质量体系
DIN / ISO 5211


石油天然气 + SBT150



API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

www.gemels.cn

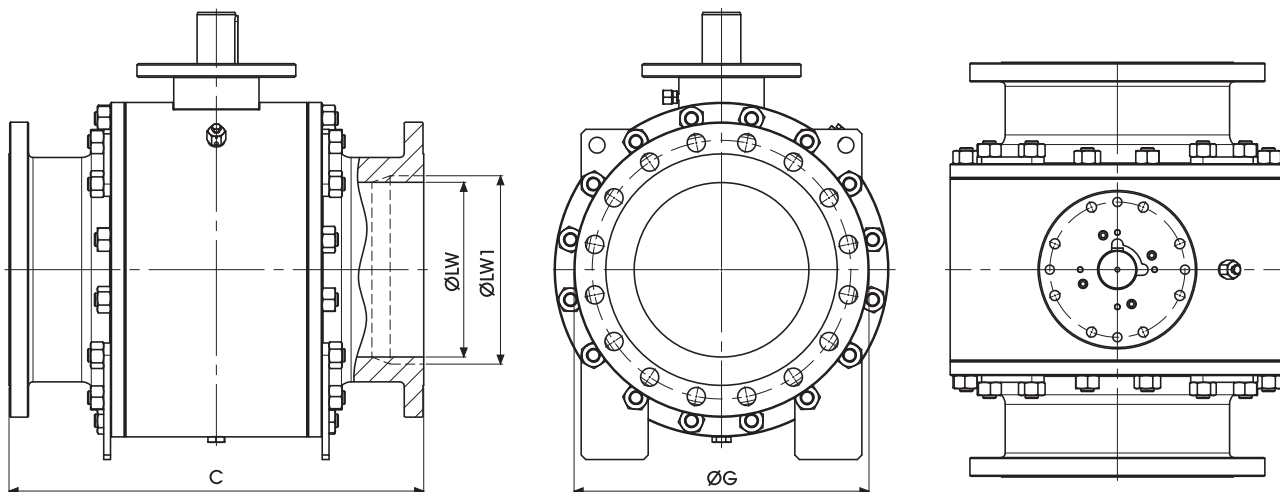

SBT 150 FB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A150	6	150	-	394	457	406	279,5
SBT A150	8	201	-	457	521	470	343
SBT A150	10	252	-	533	559	546	406,5
SBT A150	12	303	-	610	635	622	483
SBT A150	14	334	-	689	762	699	533,5
SBT A150	16	385	-	762	838	775	597
SBT A150	18	436	-	864	914	876	635
SBT A150	20	487	-	914	991	927	698,5
SBT A150	22	538	-	-	-	-	750*
SBT A150	24	589	-	1067	1143	1080	813

SBT 150 RB

标 准


类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A150	8x6	150	201	457	521	470	343
SBT A150	10x8	201	252	533	559	546	406,5
SBT A150	12x8	201	303	610	635	622	483
SBT A150	14x10	252	334	689	762	699	533,5
SBT A150	16x12	303	385	762	838	775	597
SBT A150	18x14	334	436	864	914	876	635
SBT A150	20x16	385	487	914	991	927	698,5
SBT A150	24x20	487	589	1067	1143	1080	813
SBT A150	28x24	589	684	1245	1346	-	925*
SBT A150	30x24	589	735	1295	1397	-	985*

* 根据 MSS SP44

石油天然气 + SBT300

API-6D ANSI规范管道阀门
二通高压浮动/固定球阀

球阀专家

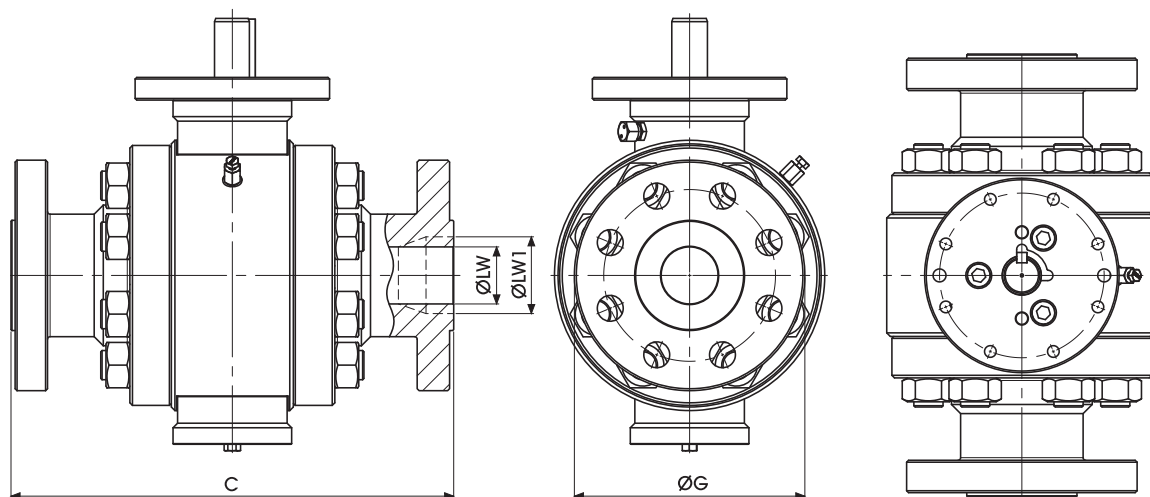

SBT 300 FB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A300	2	49	-	216	216	232	165,5
SBT A300	2 1/2	62	-	241	241	257	190,5
SBT A300	3	74	-	283	283	298	210
SBT A300	4	100	-	305	305	321	254

SBT 300 RB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A300	2x1 1/2	38	49	216	216	232	165,5
SBT A300	3x2 1/2	62	74	283	283	298	210
SBT A300	3x2	49	100	305	305	321	254
SBT A300	6x4	100	150	403	403	419	317,5

分体式球阀 ANSI300 PN50

组件	材料	温度范围
阀体和法兰	ASTM A105	-20°+60°
	ASTM A182 F316	-60°+230°
	ASTM A350 LF2	-40°+100°
阀杆	ASTM A479 Tp316	-60°+230°
球	ASTM A182 F316	-60°+230°
阀杆密封	PTFE	-196°+230°
	GRAPHITE	-
球座	RPTFE	-196°+230°
	PEEK	-50°+250°
	NYLON	-40°+90°
	DEVLOX	-40°+150°
	METAL-TO-METAL	-60°+230°
O形环	NBR	-30°+100°
	FKM	-40°+200°
	EPDM	-50°+150°
	VMQ	-50°+150°
螺栓/螺母	ASTM A193 B7/Gr. 2H	
	ASTM A193 B8/Gr. 8	
	ASTM A320 L7/Gr. 7	

规定

API-6D ANSI订购规范管道阀门
API 598阀的检验规范测试
ANSI B. 16. 34钢阀门法兰和阀体对焊结束
ANSI B16. 5钢管法兰和dttings法兰
端面到端面维度的亚铁阀门尺寸
美国材料试验学会ASTM
BS 6755测试的阀门
NACE MR- 01 - 75压力cra 盛泰耐mettallic材料
石油行业设备
UNI EN ISO 9001质量体系
DIN / ISO 5211

石油天然气




+ SBT300

API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

www.gemels.cn

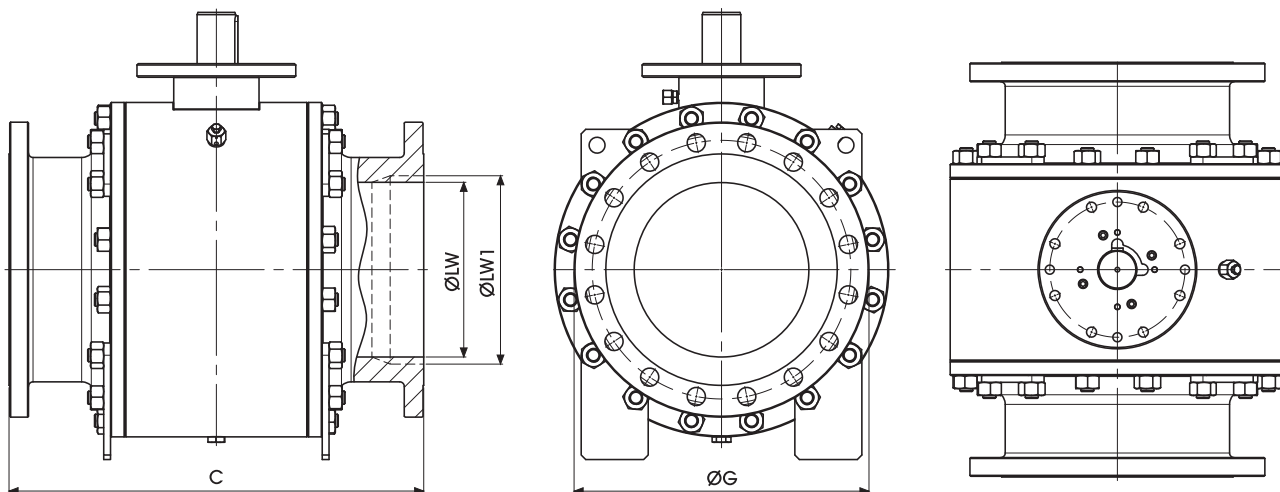

SBT 300 FB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A300	6	150	-	403	403	419	317,5
SBT A300	8	201	-	502	521	518	381
SBT A300	10	252	-	568	559	584	444,5
SBT A300	12	303	-	648	635	664	521
SBT A300	14	334	-	762	762	778	584,5
SBT A300	16	385	-	838	838	854	648
SBT A300	18	436	-	914	914	930	711,5
SBT A300	20	487	-	991	991	1010	775
SBT A300	22	538	-	1092	1092	1114	840*
SBT A300	24	589	-	1143	1143	1165	914,5

SBT 300 RB

标 准


类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A300	8x6	150	201	502	521	518	381
SBT A300	10x8	201	252	568	559	584	444,5
SBT A300	12x8	201	303	648	635	664	521
SBT A300	14x10	252	334	762	762	778	584,5
SBT A300	16x12	303	385	838	838	854	648
SBT A300	18x14	334	436	914	914	930	711,5
SBT A300	20x16	385	487	991	991	1010	775
SBT A300	24x20	487	589	1143	1143	1165	914,5
SBT A300	28x24	589	684	1346	1346	1372	1035*
SBT A300	30x24	589	735	1397	1397	1422	1090*

* 根据 MSS SP44

石油天然气 + SBT600

API-6D ANSI规范管道阀门 二通高压浮动/固定球阀

球 阀 专 家

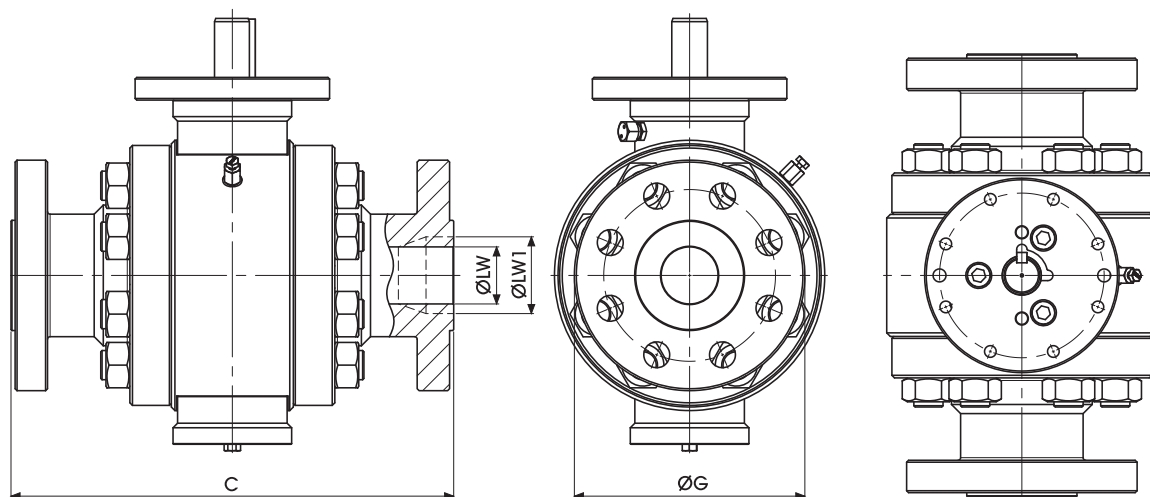

SBT 600 FB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A600	2	49	-	292	292	295	165,5
SBT A600	2 1/2	62	-	330	330	333	190,5
SBT A600	3	74	-	356	356	359	210
SBT A600	4	100	-	432	432	435	273,5

SBT 600 RB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A600	2x1 1/2	38	49	292	292	295	165,5
SBT A600	3x2 1/2	62	74	356	356	359	210
SBT A600	3x2	49	100	432	432	435	273,5
SBT A600	6x4	100	150	559	559	562	356

分体式球阀

ANSI600 PN100

组件	材料	温度范围
阀体和法兰	ASTM A105	-20°+60°
	ASTM A182 F316	-60°+230°
	ASTM A350 LF2	-40°+100°
阀杆	ASTM A479 Tp316	-60°+230°
球	ASTM A182 F316	-60°+230°
阀杆密封	PTFE	-196°+230°
	GRAPHITE	-
球座	RPTFE	-196°+230°
	PEEK	-50°+250°
	NYLON	-40°+90°
	DEVLON	-40°+150°
	METAL-TO-METAL	-60°+230°
O形环	NBR	-30°+100°
	FKM	-40°+200°
	EPDM	-50°+150°
	MVQ	-50°+150°
螺栓/螺母	ASTM A193 B7/Gr. 2H	
	ASTM A193 B8/Gr. 8	
	ASTM A320 L7/Gr. 7	

规 定

API-6D ANSI订购规范管道阀门
API 598阀的检验规范测试
ANSI B. 16. 34钢阀门法兰和阀体对焊结束
ANSI B16. 5钢管法兰和dttings法兰
端面到端面维度的亚铁阀门尺寸
美国材料试验学会ASTM
BS 6755测试的阀门
NACE MR- 01 - 75压力cra 盛泰耐mettallic材料
石油行业设备
UNI EN ISO 9001质量体系
DIN / ISO 5211

石油天然气




+ SBT600

API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

www.gemels.cn

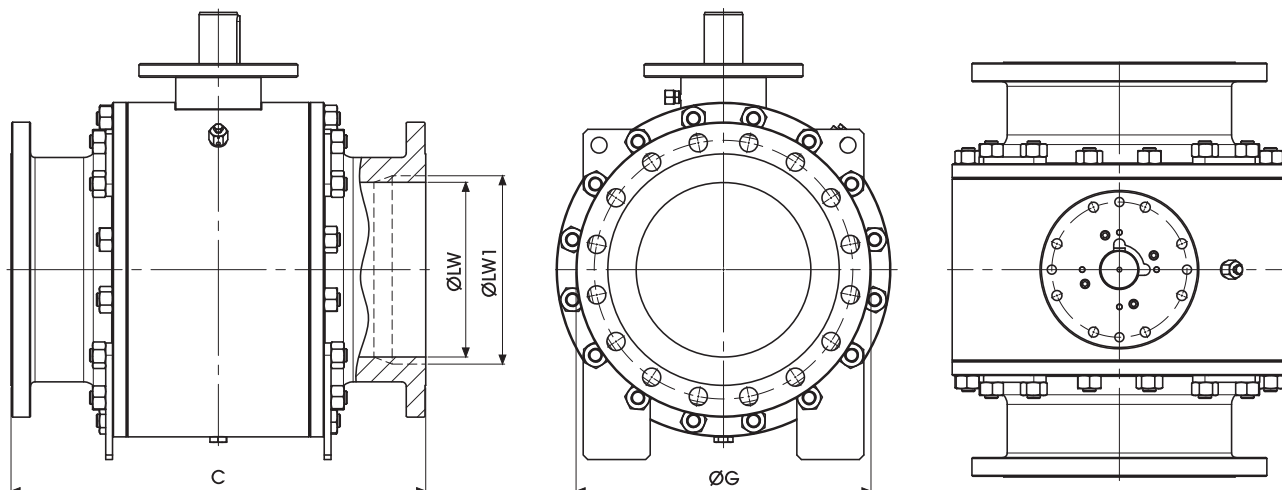

SBT 600 FB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A600	6	150	-	559	559	562	356
SBT A600	8	201	-	660	660	664	419,5
SBT A600	10	252	-	787	787	791	508
SBT A600	12	303	-	838	838	841	559
SBT A600	14	334	-	889	889	892	603,5
SBT A600	16	385	-	991	991	994	686
SBT A600	18	436	-	1092	1092	1095	743
SBT A600	20	487	-	1194	1194	1200	813
SBT A600	22	538	-	1295	1295	1305	870*
SBT A600	24	589	-	1397	1397	1407	940

SBT 600 RB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A600	8x6	150	201	660	660	664	419,5
SBT A600	10x8	201	252	787	787	791	508
SBT A600	12x8	201	303	838	838	841	559
SBT A600	14x10	252	334	889	889	892	603,5
SBT A600	16x12	303	385	991	991	994	686
SBT A600	18x14	334	436	1092	1092	1095	743
SBT A600	20x16	385	487	1194	1194	1200	813
SBT A600	24x20	487	589	1397	1397	1407	940
SBT A600	28x24	589	684	1549	1549	1562	1075*
SBT A600	30x24	589	735	1651	1651	1664	1130*


* 根据 MSS SP44

石油天然气 + SBT900

API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

球阀专家

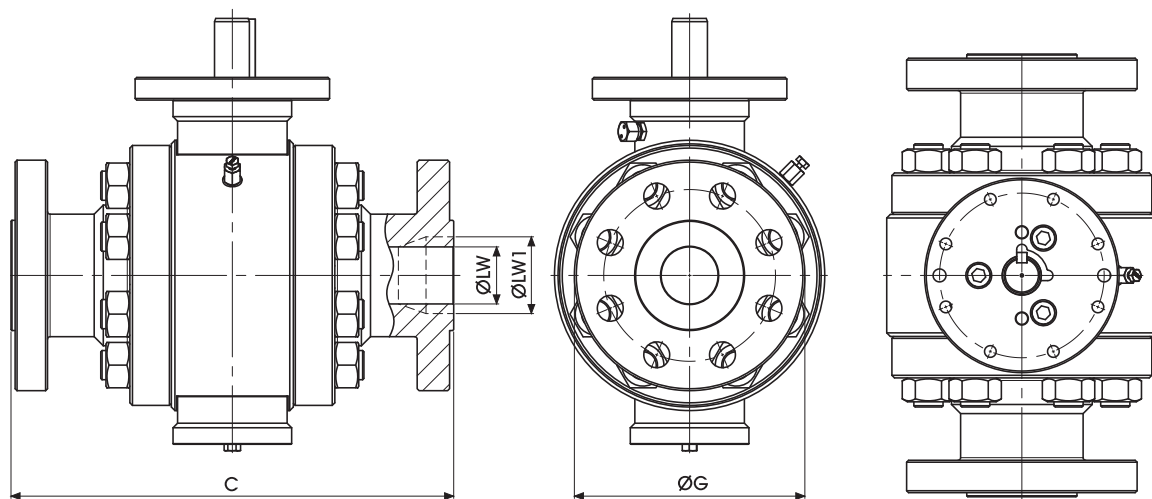

SBT 900 FB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A900	2	49	-	368	368	371	216
SBT A900	2 1/2	62	-	419	419	422	244,5
SBT A900	3	74	-	381	381	384	241,5
SBT A900	4	100	-	457	457	460	292,5

SBT 900 RB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A900	2x1 1/2	38	49	368	368	371	216
SBT A900	3x2 1/2	62	74	381	381	384	241,5
SBT A900	3x2	49	100	457	457	460	292,5
SBT A900	6x4	100	150	610	610	613	381

分体式球阀

ANSI900 PN150

组件	材料	温度范围
阀体和法兰	ASTM A105	-20°+60°
	ASTM A182 F316	-60°+230°
	ASTM A350 LF2	-40°+100°
阀杆	ASTM A479 Tp316	-60°+230°
球	ASTM A182 F316	-60°+230°
阀杆密封	PTFE	-196°+230°
	GRAPHITE	-
球座	RPTFE	-196°+230°
	PEEK	-50°+250°
	NYLON	-40°+90°
	DEVLON	-40°+150°
	METAL-TO-METAL	-60°+230°
O形环	NBR	-30°+100°
	FKM	-40°+200°
	EPDM	-50°+150°
	MVQ	-50°+150°
螺栓/螺母	ASTM A193 B7/Gr. 2H	
	ASTM A193 B8/Gr. 8	
	ASTM A320 L7/Gr. 7	

规定

API-6D ANSI订购规范管道阀门
API 598阀的检验规范测试
ANSI B. 16. 34钢阀门法兰和阀体对焊结束
ANSI B16. 5钢管法兰和dttings法兰
端面到端面维度的亚铁阀门尺寸
美国材料试验学会ASTM
BS 6755测试的阀门
NACE MR- 01 - 75压力cra 盛泰耐mettallic材料
石油行业设备
UNI EN ISO 9001质量体系
DIN / ISO 5211

SBT 90

SBT A

SBT A

12

14


石油天然气

+ SBT1500

API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

球 阀 专 家

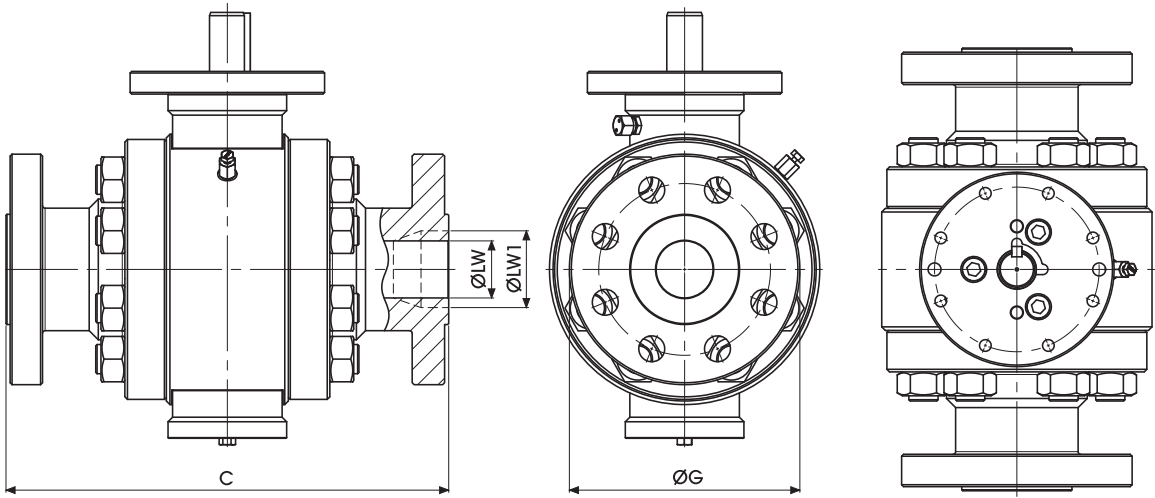

SBT 1500 FB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A1500	2	49	-	368	368	371	216
SBT A1500	2 1/2	62	-	419	419	422	244,5
SBT A1500	3	74	-	470	470	473	267
SBT A1500	4	100	-	546	546	549	311,5

SBT 1500 RB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A1500	2x1 1/2	38	49	368	368	371	216
SBT A1500	3x2 1/2	62	74	470	470	473	267
SBT A1500	3x2	49	100	546	546	549	311,5
SBT A1500	6x4	100	144	705	705	711	394

分体式球阀

ANSI1500 PN250

组件	材料	温度范围
阀体和法兰	ASTM A105	-20°+60°
	ASTM A182 F316	-60°+230°
	ASTM A350 LF2	-40°+100°
阀杆	ASTM A479 Tp316	-60°+230°
球	ASTM A182 F316	-60°+230°
阀杆密封	PTFE	-196°+230°
	GRAPHITE	-
球座	RPTFE	-196°+230°
	PEEK	-50°+250°
	NYLON	-40°+90°
	DEVLON	-40°+150°
	METAL-TO-METAL	-60°+230°
O形环	NBR	-30°+100°
	FKM	-40°+200°
	EPDM	-50°+150°
	MVQ	-50°+150°
螺栓/螺母	ASTM A193 B7/Gr. 2H	
	ASTM A193 B8/Gr. 8	
	ASTM A320 L7/Gr. 7	

规 定

API-6D ANSI订购规范管道阀门
API 598阀的检验规范测试
ANSI B. 16. 34钢阀门法兰和阀体对焊结束
ANSI B16. 5钢管法兰和dttings法兰
端面到端面维度的亚铁阀门尺寸
美国材料试验学会ASTM
BS 6755测试的阀门
NACE MR- 01 - 75压力cra 盛泰耐mettallic材料
石油行业设备
UNI EN ISO 9001质量体系
DIN / ISO 5211


石油天然气 + SBT1500



API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

www.gemels.cn

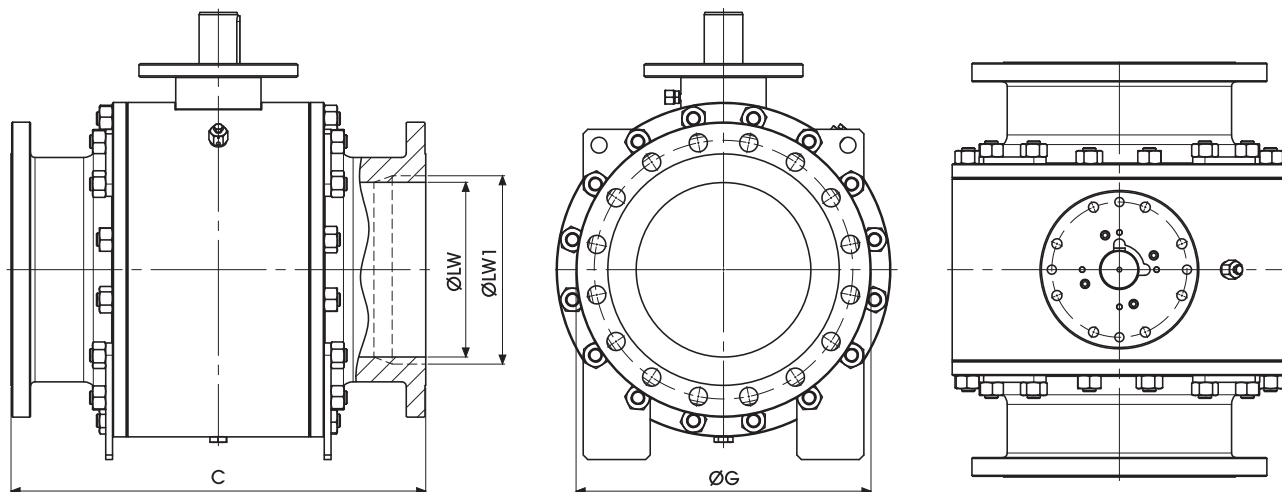

SBT 1500 FB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A1500	6	144	-	705	705	711	394
SBT A1500	8	192	-	832	832	841	483
SBT A1500	10	239	-	991	991	1000	584,5
SBT A1500	12	287	-	1130	1130	1146	673,5
SBT A1500	14	315	-	1257	1257	1276	749,5
SBT A1500	16	360	-	1384	1384	1407	825,5
SBT A1500	18	406	-	1537	-	1559	914,5
SBT A1500	20	454	-	1664	-	1686	984,5
SBT A1500	22	500	-	-	-	-	-
SBT A1500	24	546	-	-	-	1972	1168,5

SBT 1500 RB

标准


类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A1500	8x6	144	192	832	832	841	483
SBT A1500	10x8	192	239	991	991	1000	584,5
SBT A1500	12x8	192	287	1130	1130	1146	673,5
SBT A1500	14x10	239	315	1257	1257	1276	749,5
SBT A1500	16x12	287	360	1384	1384	1407	825,5
SBT A1500	18x14	315	406	1537	-	1559	914,5
SBT A1500	20x16	360	454	1664	-	1686	984,5
SBT A1500	24x20	454	546	-	-	1972	1168,5
SBT A1500	28x24	546	641	-	-	-	-
SBT A1500	30x24	546	686	-	-	-	-

石油天然气 + SBT2500

API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

球阀专家

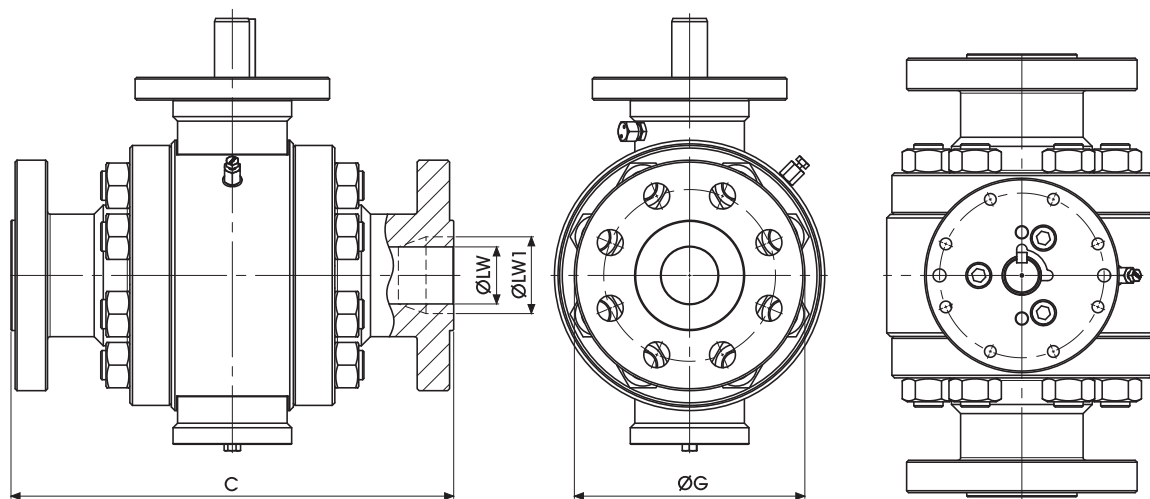

SBT 2500 FB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A2500	2	42	-	451	451	454	235
SBT A2500	2 1/2	52	-	508	508	540	267
SBT A2500	3	62	-	578	578	584	305
SBT A2500	4	87	-	673	673	683	356

SBT 2500 RB

标准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A2500	2x1 1/2	38	42	451	451	454	235
SBT A2500	3x2 1/2	52	62	578	578	584	305
SBT A2500	3x2	42	87	673	673	683	356
SBT A2500	6x4	87	131	914	914	927	483

分体式球阀

ANSI2500 PN420

组件	材料	温度范围
阀体和法兰	ASTM A105	-20°+60°
	ASTM A182 F316	-60°+230°
	ASTM A350 LF2	-40°+100°
阀杆	ASTM A479 Tp316	-60°+230°
球	ASTM A182 F316	-60°+230°
阀杆密封	PTFE	-196°+230°
	GRAPHITE	-
球座	RPTFE	-196°+230°
	PEEK	-50°+250°
	NYLON	-40°+90°
	DEVILON	-40°+150°
	METAL-TO-METAL	-60°+230°
O形环	NBR	-30°+100°
	FKM	-40°+200°
	EPDM	-50°+150°
	MVQ	-50°+150°
螺栓/螺母	ASTM A193 B7/Gr. 2H	
	ASTM A193 B8/Gr. 8	
	ASTM A320 L7/Gr. 7	

规定

API-6D ANSI订购规范管道阀门
API 598阀的检验规范测试
ANSI B. 16. 34钢阀门法兰和阀体对焊结束
ANSI B16. 5钢管法兰和dttings法兰
端面到端面维度的亚铁阀门尺寸
美国材料试验学会ASTM
BS 6755测试的阀门
NACE MR- 01 - 75压力cra 盛泰耐mettallic材料
石油行业设备
UNI EN ISO 9001质量体系
DIN / ISO 5211


石油天然气 + SBT2500



API-6D ANSI规范管道阀门

二通高压浮动/固定球阀

www.gemels.cn

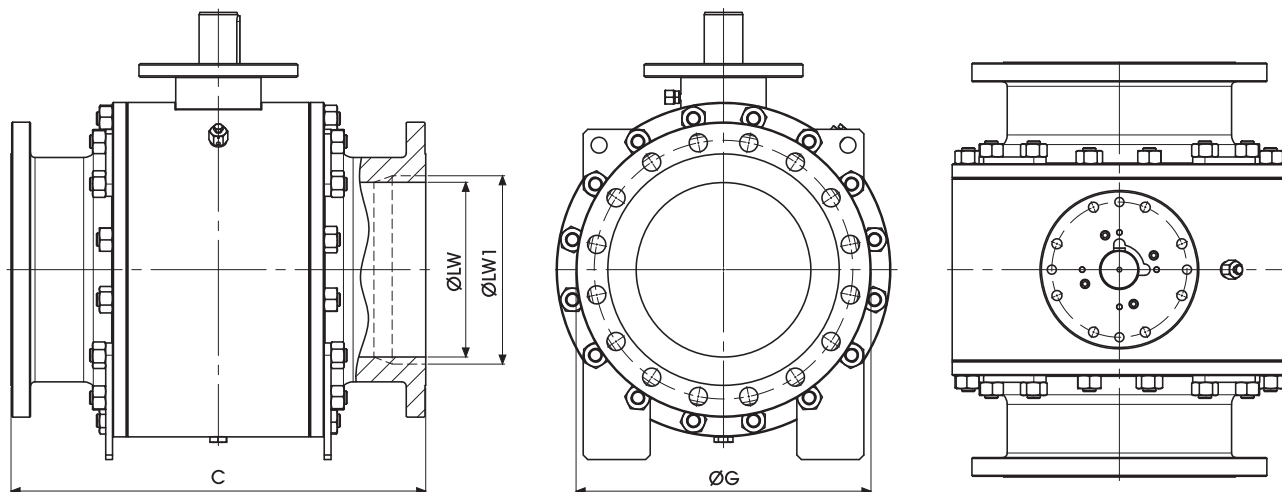

SBT 2500 FB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A2500	6	131	-	914	914	927	483
SBT A2500	8	179	-	1022	1022	1038	552,5
SBT A2500	10	223	-	1270	1270	1294	673,5
SBT A2500	12	265	-	1422	1422	1445	762
SBT A2500	14	292	-	-	-	-	-
SBT A2500	16	333	-	-	-	-	-
SBT A2500	18	374	-	-	-	-	-
SBT A2500	20	419	-	-	-	-	-

SBT 2500 FB

标 准

类型	INCH	LW	LW1	C RF	C BW	C RTJ	G
SBT A2500	8x6	131	179	1022	1022	1038	552,5
SBT A2500	10x8	179	223	1270	1270	1294	673,5
SBT A2500	12x8	179	265	1422	1422	1445	762
SBT A2500	14x10	223	292	-	-	-	-
SBT A2500	16x12	265	333	-	-	-	-
SBT A2500	18x14	292	374	-	-	-	-
SBT A2500	20x16	333	419	-	-	-	-
SBT A150	18x14	334	436	864	914	876	635
SBT A150	20x16	385	487	914	991	927	698,5
SBT A150	24x20	487	589	1067	1143	1080	813
SBT A150	28x24	589	684	1245	1346	-	925*
SBT A150	30x24	589	735	1295	1397	-	985*

* 根据 MSS SP44


石油天然气

+ SBT

二通高压浮动/固定球阀

API-6D ANSI规范管道阀门

球 阀 专 家

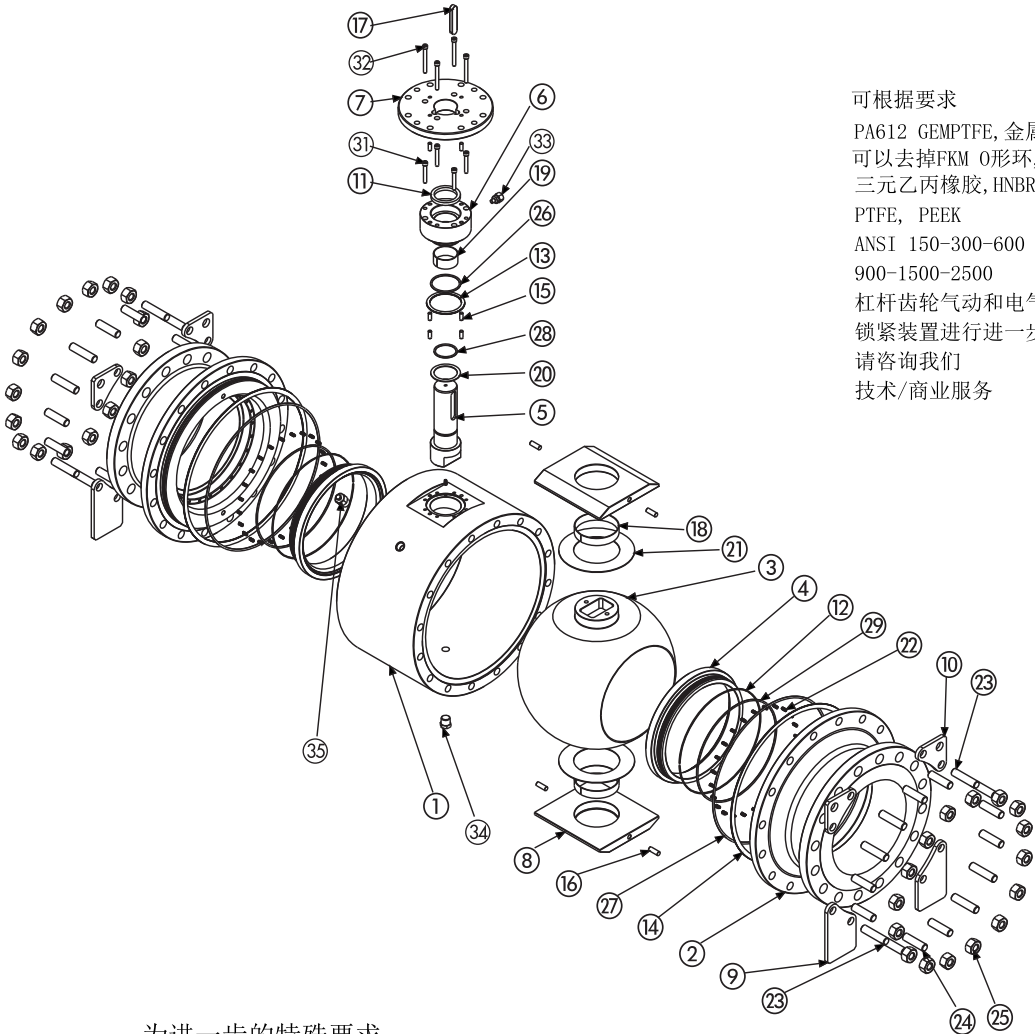

可根据要求
PA612 GEMPTFE, 金属对金属装配
可以去掉FKM O形环,
三元乙丙橡胶, HNBR KALREZ
PTFE, PEEK
ANSI 150-300-600
900-1500-2500
杠杆齿轮气动和电气传动装置
锁紧装置进行进一步的特殊要求
请咨询我们
技术/商业服务

为进一步的特殊要求
请咨询我们的技术/商业服务

碳			钢		
序号	名 称	材 料	序号	名 称	材 料
1	身体	ASTM A105N	19	阀杆衬套	AISI 316 + N.F.C.
2	closure	ASTM A105N	20	阀杆止推垫圈	AISI 316 + N.F.C.
3	球	ASTM A182 F316	21	球止推垫圈	AISI 316 + N.F.C.
4	阀杆	ASTM A479 Tp.316/RPTFE	22	铬镍铁合金套	X750
5	阀盖	ASTM A479 Tp.316	23	螺栓ASTM	ASTMA193 B7
6	盖板	ASTM A105N	24	支持/吊耳钉	ASTM A193 B7
7	垫片	ASTM A105N	25	螺母	ASTM A194 2H
8	阀的支持	ASTM A516 Gr.60	26	阀体/阀盖O形环	NBR
9	吊耳	Fe 360	27	阀体/法兰O形环	NBR
10	阀杆垫片	Fe 360	28	阀杆O形环	NBR
11	座垫	GRAPHITE	29	阀座O形环	NBR
12	阀体/阀盖垫片S. W. T.	GRAPHITE	30	防静电设备	ASTM A479 Tp. 316
13	阀体/法兰垫片S. W. T.	GRAPHITE+316L	31	阀盖T. C. E. I.	. ASTM A193 B7
14	阀体/阀盖/盖销	GRAPHITE+316L	32	盖板T. C. E. I.	. ASTM A193 B7
15	定位销	100Cr6	33	干细胞注入器	ASTM A479 Tp. 316
16	茎的关键	100Cr6	34	放油塞	ASTM A479 Tp. 316
17	直线运动球轴承	C45	35	通气管泄漏	ASTM A479 Tp. 316
18	座位	AISI 316 + N.F.C.			

石油天然气




API-6D ANSI规范管道阀门

+ SBT

二通高压浮动/固定球阀

www.gemels.cn

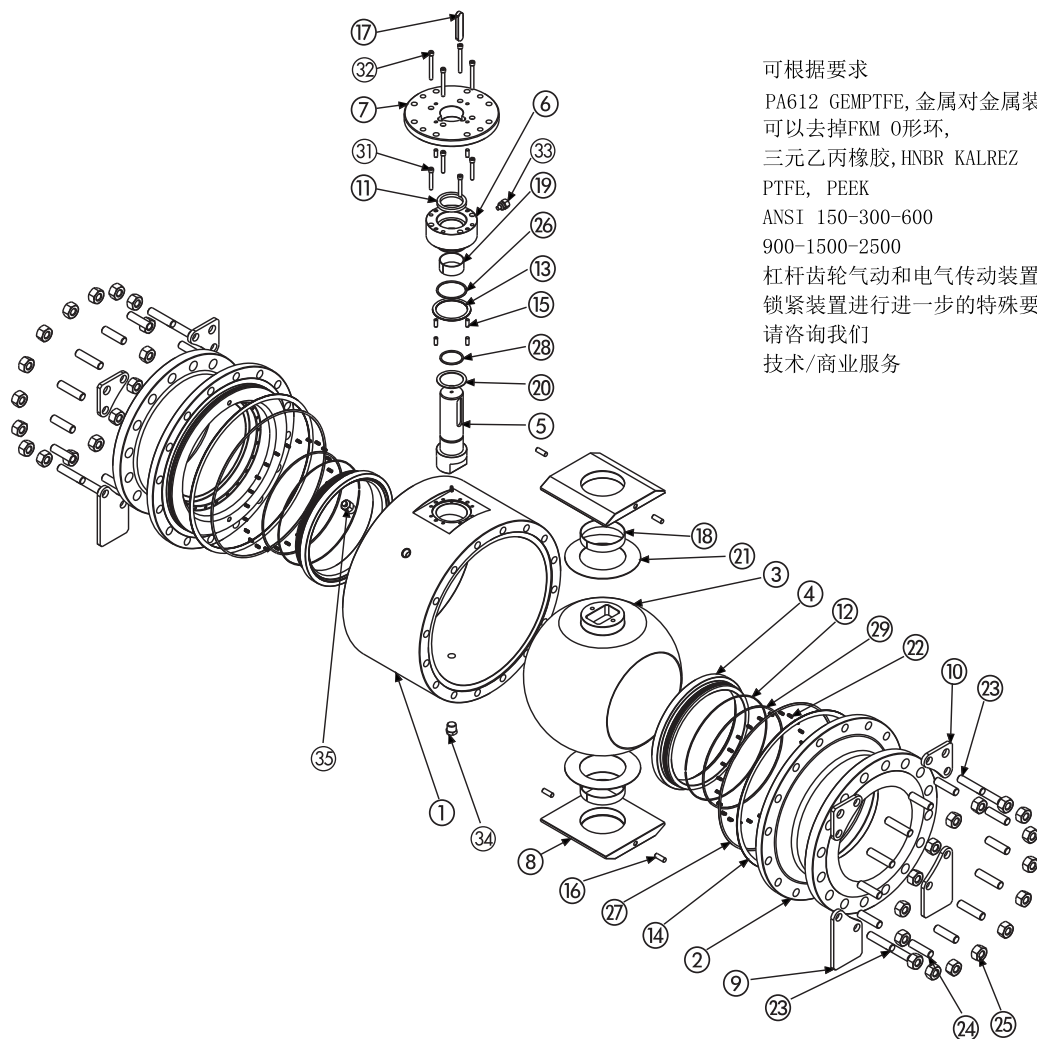

可根据要求

PA612 GEMPTFE, 金属对金属装配
可以去掉FKM O形环,

三元乙丙橡胶, HNBR KALREZ

PTFE, PEEK

ANSI 150-300-600

900-1500-2500

杠杆齿轮气动和电气传动装置

锁紧装置进行进一步的特殊要求

请咨询我们

技术/商业服务

不 锈 钢

序号	名 称	材 料	序号	名 称	材 料
1	身体	ASTM A182 F316	19	阀杆衬套	AISI 316 + N.F.C.
2	法兰大端	ASTM A182 F316	20	阀杆止推垫圈	AISI 316 + N.F.C.
3	球	ASTM A182 F316	21	球止推垫圈	AISI 316 + N.F.C.
4	座位	ASTM A182 F316 /RPTFE	22	止动销Incone	X750
5	阀杆	ASTM A479 Tp.316	23	螺柱	ASTM A193 B8 Cl.8
6	阀盖	ASTM A479 Tp.316	24	吊耳钉螺杆	ASTM A193 B8 Cl.8
7	盖板	ASTM A479 Tp.316	25	螺母	ASTM A194 Gr.8
8	垫片	ASTM A240 Tp.316	26	阀体/阀盖O形环	NBR
9	阀支架	Fe 360	27	阀体/法兰O形环	NBR
10	吊耳	Fe 360	28	阀杆O形环	NBR
11	阀杆垫片	StemGRAPHITE	29	阀座O形环	NBR
12	座垫	GRAPHITE	30	防静电设备	ASTM A479 Tp.316
13	阀体/阀盖垫片S. W. T	GRAPHITE+316L	31	阀盖T. C. E. I.	ASTM A193 B8 Cl.8
14	阀体/法兰垫片S. W. T	GRAPHITE+316L	32	盖板T. C. E. I.	ASTM A193 B8 Cl.8
15	阀体/阀盖/盖销	100Cr6	33	注油器	ASTM A479 Tp.316
16	定位销	100Cr6	34	放油塞	ASTM A479 Tp.316
17	茎的关键	C70	35	通气管泄漏	ASTM A479 Tp.316
18	直线运动球轴承	AISI 316 + N.F.C.			